


水道水の 飲みくらべ

市は、10月16日(木)・17日(金)の2日間、市民会館で開催された登別消費者協会主催の『第31回登別消費生活展』で『水道水飲み比べアンケート』と『水道の相談コーナー』を実施しました。

ここでは、水道水の飲み比べアンケートの結果についてお知らせします。

【方法】幌別浄水場、登別温泉浄水場、札内浄水場の3種類の水道水を参加者に飲み比べてもらい、おいしいと感じた水道水を回答していただきました。

【結果】214人の方が参加し3種類の中でおいしいと感じた回答が多かったのは、グラフのとおり札内浄水場の水道水で、以下、幌別浄水場、登別温泉浄水場の水道水という結果になりました。

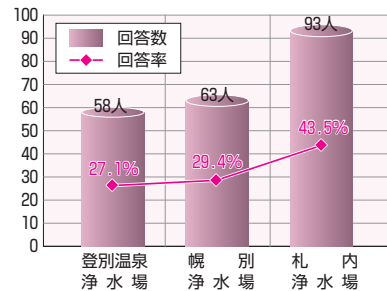

給水量と給水戸数の状況

◎給水の状況

炊事や洗濯、入浴など私たちの生活に欠かせない水は、どのぐらい使われているのでしょうか。

平成19年度末の行政区域人口が5万3,026人に対し給水人口5万2,039人となり水道普及率が約98.14%ということで、市内のほとんどのご家庭に水道水を供給していることとなります（【グラフ3】参照）。

◎給水戸数の状況

給水戸数は、家事用・家事用以外・公衆浴場用・臨時用と4つの用途に分かれています（【表3】参照）。

家事用は、給水戸数が2万戸を超え、給水量は約346万立方メートルの水を供給しました。

家事用以外は、給水戸数はここ数年増減が微少で、給水量が平成15年度と比べ、大きく減少していることがわかります。家事用以外の減少は、長引く景気低迷や大口利用者の地下水利用による影響が大きいと考えられます。

臨時用は、道路や住宅工事に水を使用したものです。

グラフ3 給水の状況

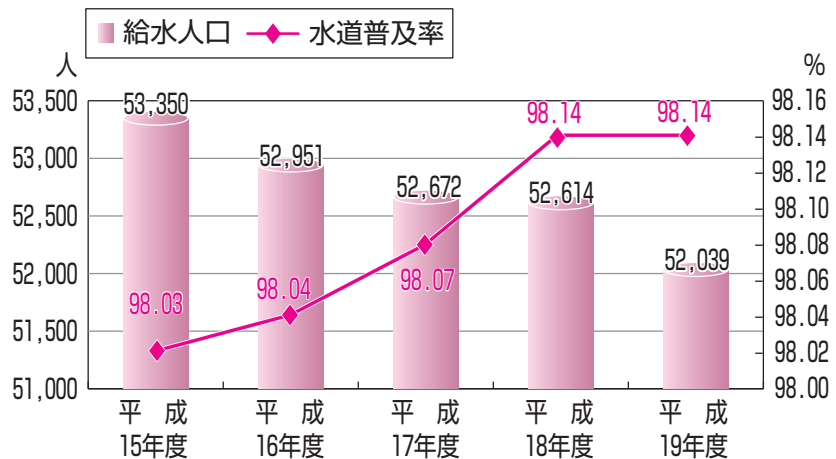


表3 用途別給水戸数および給水量

用途区分	平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度	
	給水戸数	年間給水量 m³	給水戸数	年間給水量 m³	給水戸数	年間給水量 m³	給水戸数	年間給水量 m³	給水戸数	年間給水量 m³
家事用	20,103	3,465,159	20,354	3,499,471	20,460	3,462,997	20,652	3,470,370	20,756	3,460,570
家事用以外	1,306	993,613	1,329	985,651	1,326	944,356	1,316	918,210	1,313	872,618
公衆浴場用	4	40,383	4	39,991	3	35,798	4	31,911	4	16,957
臨時用	81	2,898	87	4,249	46	1,824	48	9,880	39	1,552
合計	21,494	4,502,053	21,774	4,529,362	21,835	4,444,975	22,020	4,430,371	22,112	4,351,697
1日平均給水量	12,301		12,409		12,178		12,138		11,890	

問い合わせ
都市整備部水道室
水道グループ
☎85 5 5 0 1
Eメール
gyoumu@city.
noboribetsu.
lg.jp